【ご提案例】

要求品質等級 :[3:3:4]

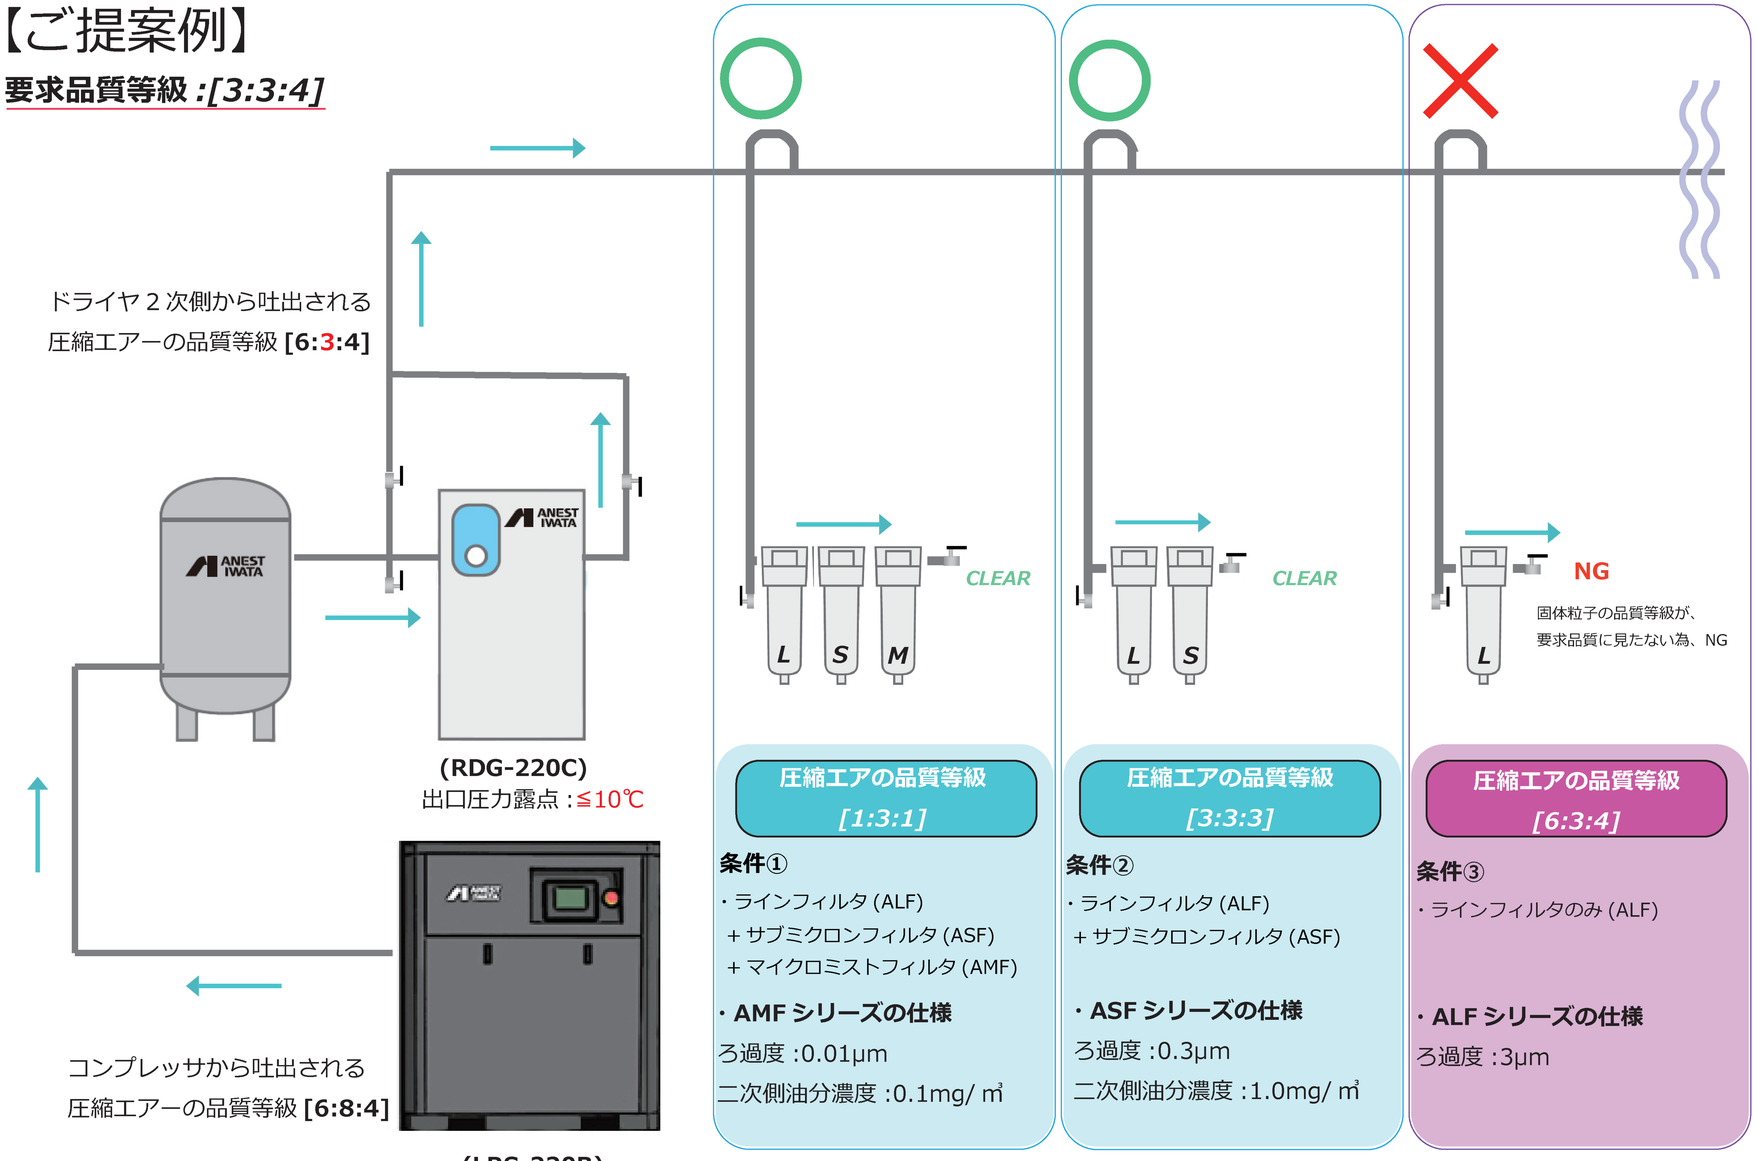

圧縮エアの品質等級 [1:3:1]

条件①

・ラインフィルタ (ALF)
＋サブミクロンフィルタ (ASF)
＋マイクロミストフィルタ (AMF)

・AMF シリーズの仕様

ろ過度 :0.01μm
二次側油分濃度 :0.1mg/ ㎥

圧縮エアの品質等級 [3:3:3]

条件②

・ラインフィルタ (ALF)
＋サブミクロンフィルタ (ASF)

・ASF シリーズの仕様

ろ過度 :0.3μm
二次側油分濃度 :1.0mg/ ㎥

圧縮エアの品質等級 [6:3:4]

条件③

・ラインフィルタのみ (ALF)

・ALF シリーズの仕様

ろ過度 :3μm

※フィルターを取付の際には、上記のように、ALF➡ASF➡AMF と順番に接続ください。
ろ過度の高いフィルターを先に取付てしまうと、フィルター目詰まりが早まり圧力降下の原因となります。