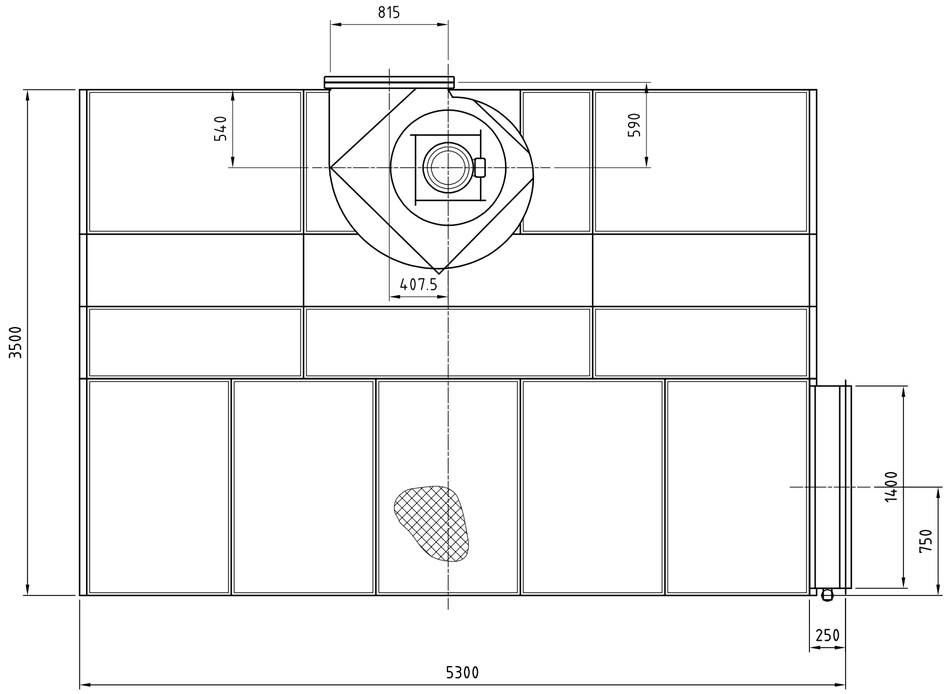

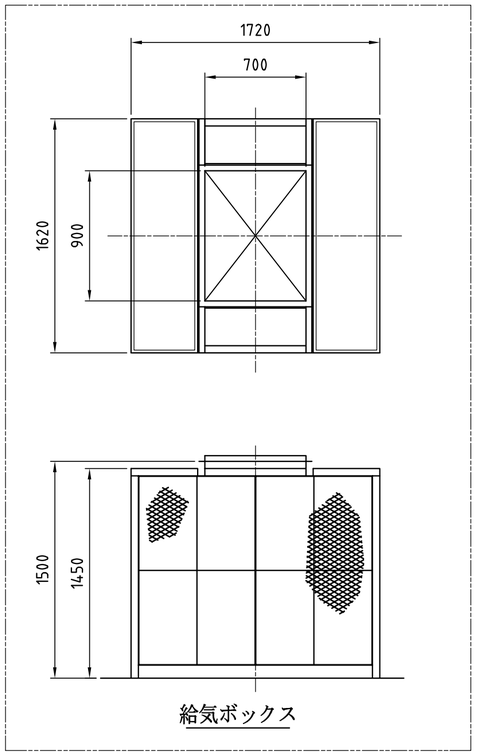

給気ボックス

仕様

給・排気風量	360 m³／min		
標準水量	2100 ℓ		
給気ファン	シロッコファン No, 4½		1台
	風量 360 m³／min　静圧 2. 7 hPa		
給気ファンモータ	全閉外扇形　3相 200V 4P 5. 5kW		1台
排気ファン	ターボファン No. 5		1台
	風量 360 m³／min　静圧9. 8 hPa		
排気ファンモータ	全閉外扇形立形 3相 200V 4P 11kW		1台
スイッチ	スターデルタ始動器:排気ファン	ON／OFF用	1台
	マグネットスイッチ :給気ファン	ON／OFF用	1台
ボリュームダンパ	開度 20～100%		1式
2次側配線	普通仕様		1式
給気1次フィルタ	フィレドンエアーフィルタ PS／600	800x1300	6枚
給気2次フィルタ	フィレドンエアーフィルタ PA／350	1100x1500	5枚
塗装色	ブース本体 N－7. 5	:グレー	
	給気ファン N－7	:グレー	
	排気ファン 3. 64PB4. 74／4. 86	:パステルブルー	
	その他 メーカ標準色		

除外項目

1次側電気配線工事:盤に接続ください
　3相 200V ブレーカ容量　125A
2次側電気配線工事:給気ファン用
　モータ容量に見合った配線をご使用ください
給・排気ダクト工事:給・排気ファンに接続ください
　ダクト製作・取付・穴あけ・雨仕舞 他
　（ダクトの圧力損失は0. 3hPa以下のこと）
給水配管工事:本体側面の給水口に接続ください
　接続口径:Rc ⅜
建屋に関する事項
床等に関する事項
その他明記なき事項

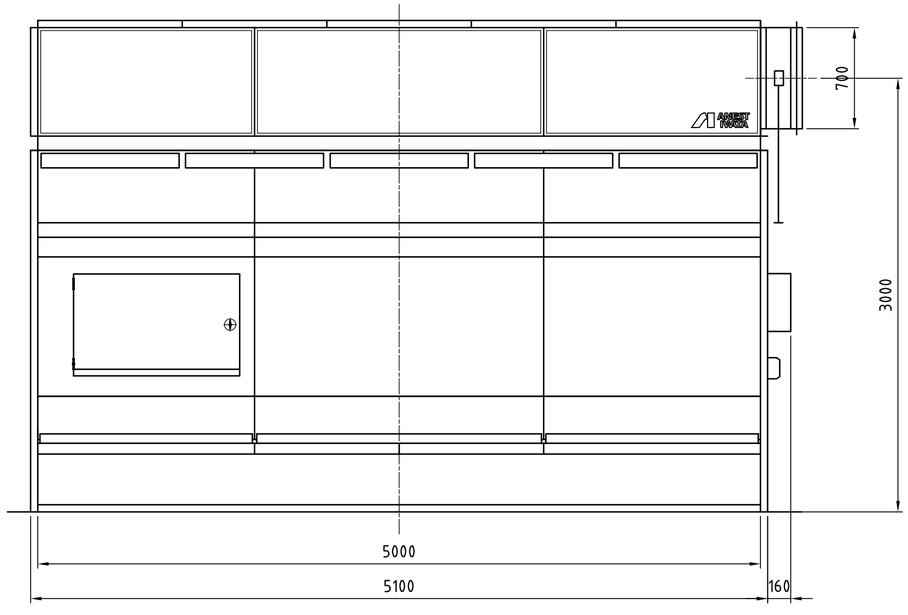

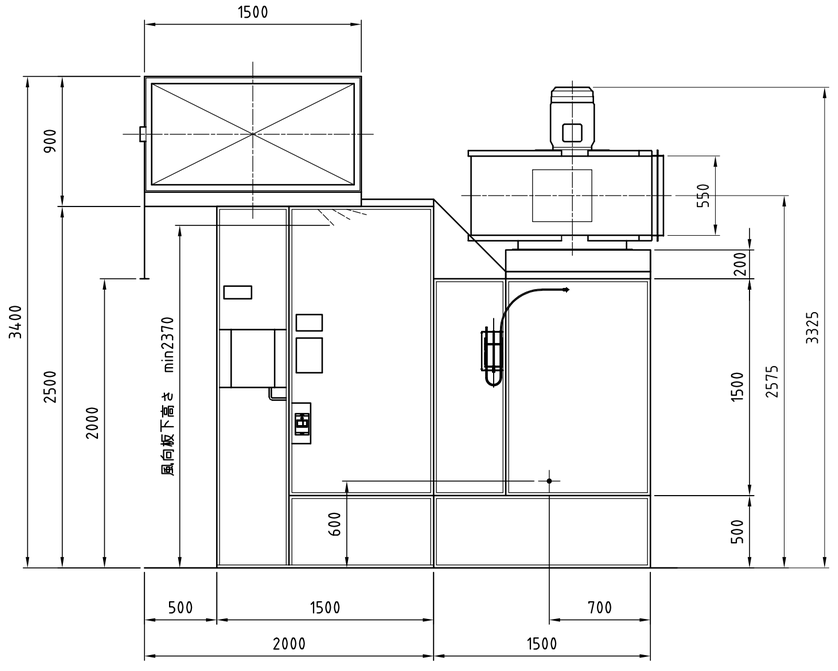

単位	mm	尺度	1:30	CAD改
形式名称	VBC-50F M5 エアーバランスブースＶＢ 組立図			
コード番号	D__VBC-50FM5			

参　考

アネスト岩田株式会社